




















สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า


-  โคมไฟ FLUORESCENT 1x36 วัตต์ ชนิดเปลือยทรงปริรามิด ติดเพดาน
-  โคมไฟ FLUORESCENT 1x18 วัตต์ ครอบพลาสติก ติดผนัง
-  โคมไฟ FLUORESCENT 2x36 วัตต์ ครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา ฝ้าฝ้าเพดาน (30x120cm.) Total Reflectance 95%
-  โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด LP-E Twist Type 23 W. REFLECTOR สีเงินฝ้าฝ้าเพดาน
-  โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด LP-E Twist Type 14 W. REFLECTOR สีเงินฝ้าฝ้าเพดาน
-  โคมไฟ DOWNLIGHT หลอด (warm white) LP-E Twist Type 18 W. REFLECTOR สีเงินฝ้าฝ้าเพดาน
-  สวิตช์ ปัด-เปิด ทางเดียว 15 A.250V.ติดตั้งสูง 1.30ม. ฝ้าผนัง
-  เต้ารับตู้แบบ UNIVERSAL WITH GROUND 2P+G 16A.250V. ฝ้าผนัง
-  JUNCTION BOX สำหรับระบบ AIR CONDITION
-  เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3.5 KW. 220V. PANASONIC
-  CONSUMER UNIT WITH MAIN BREAKER ขนาด 4 ช่อง
-  LOAD CENTER WITH MAIN BREAKER
-  OUT LET TELEPHONE
-  EMERGENCY LIGHT 2x50 W. HALOGEN LAMP 12V. 15Ah. SEALED ACID BATTERY

ระบบเรียกพยาบาล

-  MASTER STATION CONTROL PANEL BUZZER & INTERCOM SYSTEM
-  WALL UNIT CALL POINT WITH CABLE PEAR PUSH & RESET UNIT & MICROPHONE SPEAKER INTERCOM
-  EMERGENCY CALL FOR TOILET W/PULL CORD
-  CORRIDOR LAMP

220/380 3P. 4W. 50Hz.

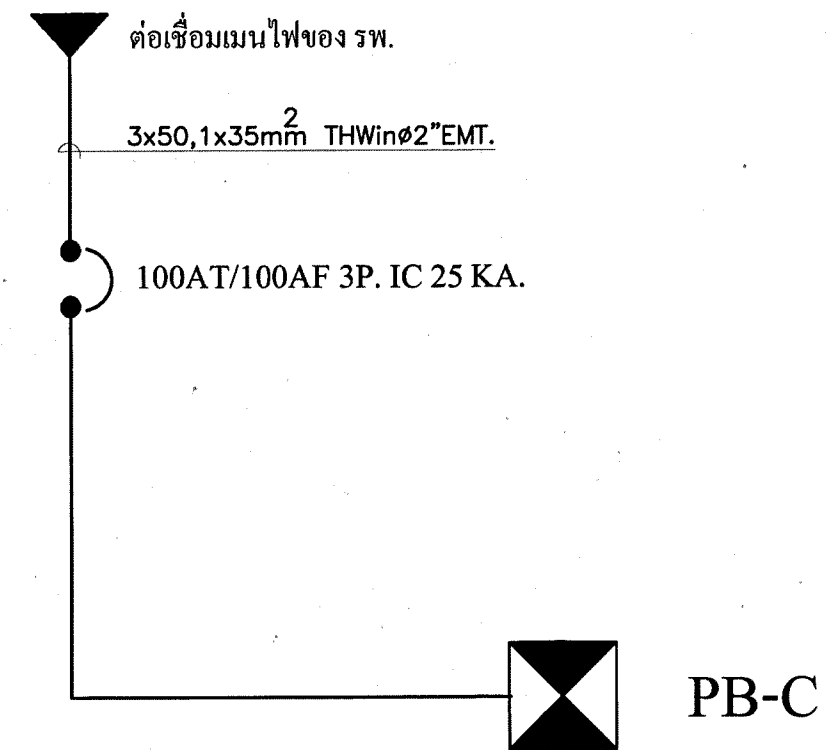

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กองแบบแผน	
เขียนแบบ	
ชาติชาย ต้นตยานนท์	255
สถาปนิก	
วิไลยา อองรุ่งสิงห์	255
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม	
ดร.สุเทพ สิมพชรอักษร	2-สถ.377
วิศวกรโยธา	
จวน นาคนิม	สถ.8826
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
เชรี ลาภุศิริธรรม	251626
นักเทคนิคการแพทย์	
หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์	
อัครเดช สายมผล	2-สถ.167
วิศวกรไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า	
ชาติชาย ต้นตยานนท์	สถ.14986
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล	
เวชรัตน์ กลั่นสิริภรณ์	ภก.26896
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล	
สุวิทย์ ไกลินทร์	สถ.1118
วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นายช่างเครื่องกล	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
สมนึก ธรรมรัตน์ศิริ	สถ.164
หัวหน้างานควบคุม กำกับมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง	
กำทาล สุทธิศิริ	สถ.4558
ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
ประสพ ฆะตราชทิพย์	
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
สุชุม กาญจนพิมาย	
แบบแปลนอาคาร	
อาคารผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพญา จังหวัดอำนาจเจริญ	
รายละเอียดแบบ	
สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า	
แบบแปลนเลขที่	แผ่นที่
10828	E-1/5
	จำนวน
	33
แก้ไขแบบ	
ชื่อแฟ้มใช้ไฟเวิร์ด	
วันที่	ตุลาคม 2555
แบบแปลนฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต	